


## Závislosť priemernej teploty výstupnej obehovej vody (tolerancia $\pm 8\%$ )

Priem. teplota vonkajšieho vzduchu (°C)	15	14	13	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
Priem. teplota výstupnej obehovej vody (°C)	35,0	36,7	38,5	40,2	43,7	47,1	50,6	54,1	57,5	61,0	62,7	64,3	66,0	67,7	69,3	71,0
Priem. teplota výstupnej obehovej vody - počas nočného útlmu (°C)	-	-	33,5	35,2	38,7	42,1	45,6	49,1	52,5	56,0	57,7	59,3	61,0	62,7	64,3	66,0

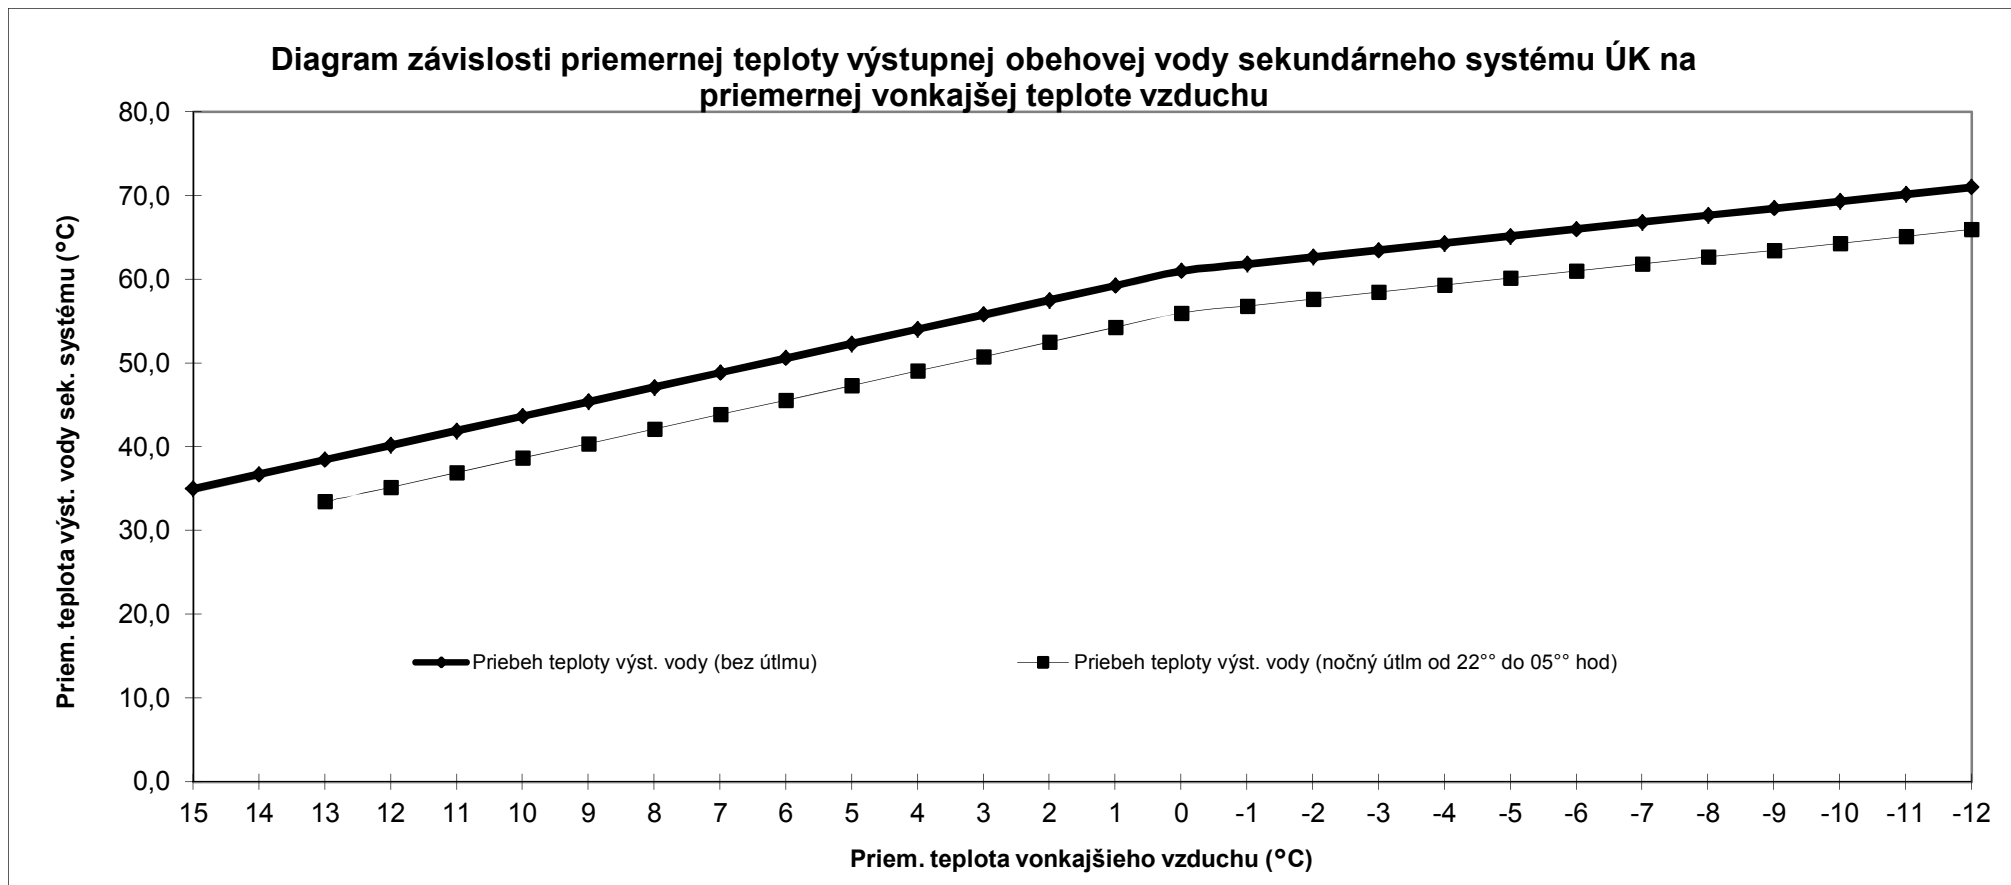

Pozn.: V prípade potreby závislosť je ovplyvnená časovou konštantou vykurovaných budov, ktorá zohľadňuje akumuláciu tepla v predmetných budovách.  
V stavoch núdze dodávateľov prim. energií sa vyk. krivka zníži podľa platných obmedzení dodávateľov.

Dátum: \_\_\_\_\_

pečiatka, podpis kupujúceho

Dátum: \_\_\_\_\_

pečiatka, podpis predávajúceho